



ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА  
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ"  
(КП «Чернівціводоканал»)

вул. Комуністична, 5, м. Чернівці, 58023.  
тел.: 544601, e-mail: info@vodokanal.cv.ua сайт: vodokanal.cv.ua  
код ЄДРПОУ 03361780

10.07.2025 № 02/7/1515 на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Директору  
Чернівецького обласного фахового  
коледжу мистецтв ім.С.Воробкевича  
Василію БОБИК  
58000,м.Чернівці,  
вул.Митрополита Гакмана

На Ваш запит №49/1 від 03.07.2025 року повідомляємо, що 09.07.2025 року Вимірювальною лабораторією КП «Чернівціводоканал» проведено відбір проб води з водопровідного крану у гуртожитку коледжу, за адресою вул. Небесної сотні, 2-В на хімічні та мікробіологічні дослідження якості води. Якість питної води відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». Результати лабораторних досліджень якості питної води додаються.


Головний інженер

Олег Стратійчук

Виконавець:

В.о.начальника вимірювальної лабораторії

Тетяна Синжерян

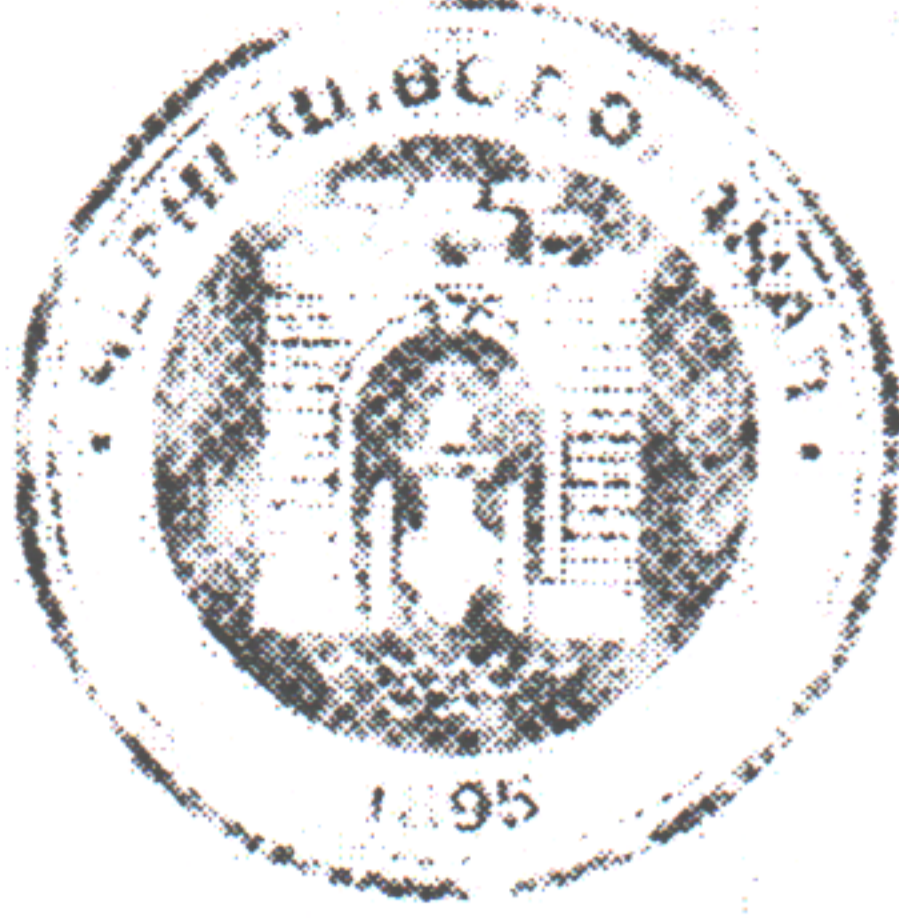

ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА  
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ»  
(КП «Чернівціводоканал»)

вул. Комуніальників, 5, м. Чернівці, 58023,  
тел.: 544601, e-mail: info@vodokanal.cv.ua сайт: vodokanal.cv.ua  
код ЄДРПОУ 03361780

10.07.2025 № 02/7/1515

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ:

від 09 липня 2025р.

Назва місця відбору проби: вул. Небесної Сотні, 2В

Ким взята проба: Вимірювальна лабораторія КП Чернівціводоканал

Найменування показників	Норматив ДСанПіН 2.2.4-171-10	Результати дослідження проби води
Запах, бали	2	0
Каламутність, мг/дм <sup>3</sup>	1,5	0,41
Забарвленість, градуси	20	0
Загальна жорсткість, ммоль/дм <sup>3</sup>	10,0	4,0
Хлориди, мг/дм <sup>3</sup>	250,0	38,2
Залізо загальне, мг/дм <sup>3</sup>	1,0	0,1
Загальна лужність, мг/дм <sup>3</sup>	6,5-8,5	3,1
Нітрати, мг/дм <sup>3</sup>	50,0	4,0
Окиснюваність (КМnO4), мг/дм <sup>3</sup>	5,0	2,66
Амоній, мг/дм <sup>3</sup>	0,5	0
Нітриги, мг/дм <sup>3</sup>	0,5	0
Залишковий хлор, мг/дм <sup>3</sup>	0,5	0,25
Загальне мікробне число, КУО/см	100,0	6
Загальні коліформи, КУО/100см	відсутність	відсутність
E.coli	відсутність	відсутність
Ентерокок	відсутність	відсутність
Сульфати, мг/дм <sup>3</sup>	250,0	
Сухий залишок, мг/дм <sup>3</sup>	1000,0	504,1
pH	6,5-8,5	7,74

Висновок: Вода відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною».

В.о. начальника лабораторії

Тетяна Синжеран